


① 太枠内をご記入下さい

ご注文日	年	月	日
貴社名			
貴社ご担当者			
連絡先			
使用流体			
数量		台	
希望する総流量		L/min	
供給圧力		MPa	
仕様に関する特記事項はこちらへ (ケーブル長変更など)			
担当			
注文番号	弊社記入欄		
管理番号			

反転用

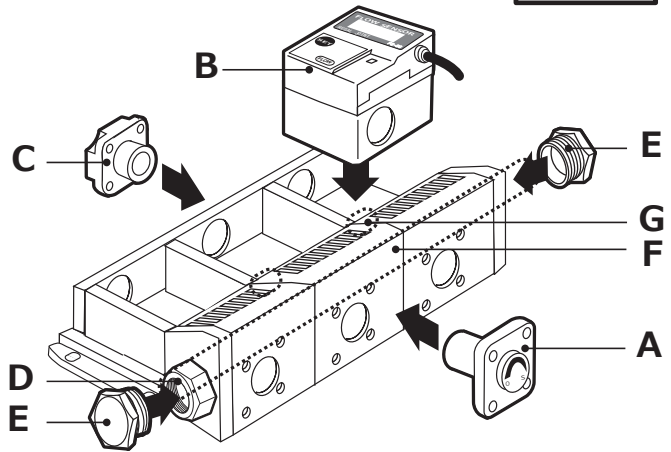

② A~G のパーツと流量計の仕様を各項目から選び、記入例を参考に、ご記入下さい

搭載機器 B

FS-3SC	FS-10SC	FS-30SC	※1 流量計	枝管から母管へ 流す場合のみ
アラーム出力が温度(オプション)ありの場合: FS-3SC-T FS-10SC-T FS-30SC-T				
FS-3AR	FS-10AR	FS-30AR		
FS-3N	FS-10N	FS-30N		両方向可
スルーパイプ SUS304				
スルーパイプ BsBM (Niメッキ)				
ストッププラグ SUS304				
ストッププラグ BsBM (Niメッキ)				
ボールバルブ				
逆流防止弁				
電磁弁 NC (通電時間)				
電磁弁 NO (通電時間)				
エアシリンダバルブ				

場合から
母管へ
のみ流す


※1 流量計を組み付けの場合、下記の表より仕様を選択し、○を付けて下さい。

	FS-SC	FS-AR	FS-N
出力	0~10V 4~20mA	0~10V 1~5V 4~20mA パルス出力	パルス出力
電源	DC 24V±10% DC 12V±5%	DC 24V±10% DC 12V±5%	DC 24V±10% DC 12V±5%
オリング	フッ素ゴム	フッ素ゴム クロロブレンゴム	フッ素ゴム クロロブレンゴム
アラーム	流量 A・B 温度 A・B		

↑ オプション

枝管アダプタ C

① BsBM (Niメッキ)	Rc3/8
② SUS	Rc3/8
③ BsBM (Niメッキ)	Rc1/2
④ SUS	Rc1/2

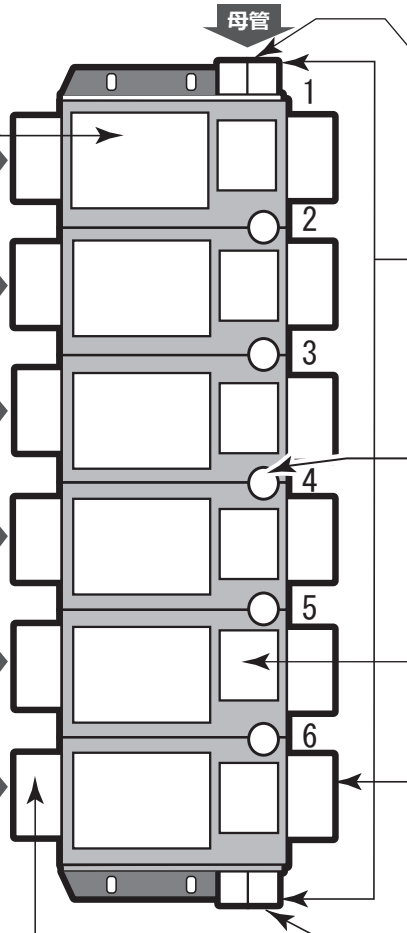

E 母管プラグ

有	無
---	---

有無に○印を付けて下さい。

D 母管アダプタサイズ

Rc1/2	Rc1"
-------	------

どちらかに○印を付けて下さい。
注)母管径はφ14mmとなります。

G 通流状態

流体を流さない連結部分に
×印を付けて下さい。

F 流路指定

流路を矢印で記入して下さい。

母管プラグ E

有	無
---	---

有無に○印を付けて下さい。

A 流量調整バルブ

① マニホールドアダプタ BsBM(Niメッキ)
② マニホールドアダプタ SUS304
③ マニホールドLアダプタ BsBM(Niメッキ)
④ マニホールドLアダプタ SUS304
⑤ マニホールドSアダプタ BsBM(Niメッキ)
⑥ マニホールドSアダプタ SUS304
⑦ マニホールド樹脂アダプタ PPS
⑧ アダプタバルブ SUS304(ノブのみPPS)
⑨ 樹脂アダプタバルブ PPS(弁体のみSUS304)

記入例

FS-10SCが3台、
FS-10SC-T (アラーム出力:温度(オプション)あり)が
2台の場合

※ 使用しないブロックは未記入のままにして下さい。

	FS-SC	FS-AR	FS-N
出力	○0~10V 4~20mA	0~10V 1~5V 4~20mA パルス出力	パルス出力
電源	DC 24V±10% DC 12V±5%	DC 24V±10% DC 12V±5%	DC 24V±10% DC 12V±5%
オリング	フッ素ゴム	フッ素ゴム クロロブレンゴム	フッ素ゴム クロロブレンゴム
アラーム	流量 A・B 温度 A・B		

※オプション

※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
※ 納期等、価格、仕様など不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。