東芝換気扇（ダクト用）低騒音タイプ

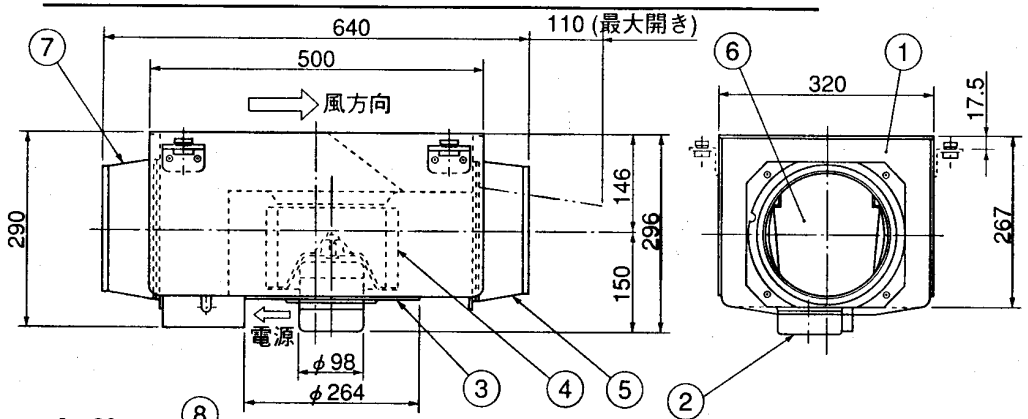

■ モーターメンテナンス方向
側面の場合　取付要領図（4点吊り）
※下図において天地が逆でも取付可能
（破線指示部）

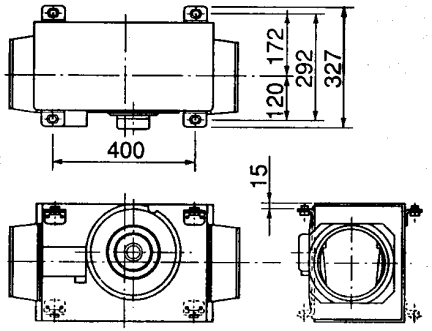

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛メッキ鋼板		
2	電動機			
3	電動機取付板	亜鉛メッキ鋼板		
4	羽根	合成樹脂		
5	排気側パイプガイド（同梱品）	亜鉛メッキ鋼板		
6	排気側シャッター	アルミニウム合金板		
7	吸気側パイプガイド	亜鉛メッキ鋼板		
8	端子盤（速結端子）			
9	端子板カバー	亜鉛メッキ鋼板		
10	取付金具　（同梱品）	亜鉛メッキ鋼板		

■ Q－H・騒音特性

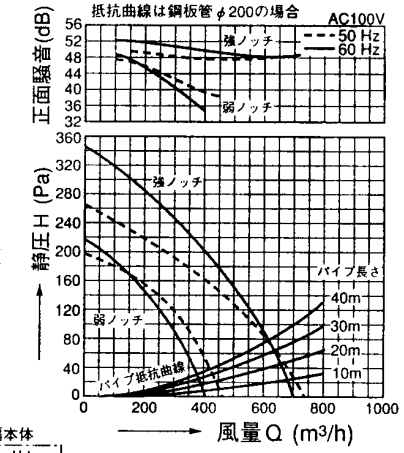

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、吸込口より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 結線図

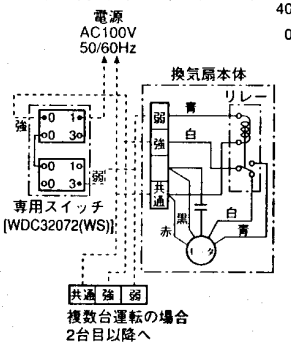

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	起動電流 (A)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	開放時(排気音は含まず) 吸込騒音 (dB)	開放時(排気音は含まず) 側面騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強	1.00	0.85	85.0	730	49.0	41.0	10.8
		弱	0.81	0.70	68.0	460	38.5	32.0	
	60	強	1.02	0.98	98.0	700	48.5	40.0	
		弱	0.81	0.70	68.0	400	35.0	29.0	

電動機形式	コンデンサー永久分相形単相誘導電動機　4極	シャッター形式	風圧式	羽根径	20 cm
耐電圧	AC 1000 V　1分間	絶縁抵抗	10MΩ以上（500 V メガー）		

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

※電源コードにヨリ線を使用する際は、棒状圧着端子をご使用ください。
※点検口は電動機取付板・端子盤カバーを取外しできる位置に設けてください。

東芝キヤリア株式会社	形名	DVC-25H
作成年月日 H.12.6.1	図面番号	TV000872

T41S559