


適用機種
VL-09ZFタイプ
VL-100ZFタイプ
VL-200PZMS
VL-200PZMS <sub>2</sub> タイプ

■ご使用に関するご注意

1. 使用方法：ロスナイセントラル換気ユニットのオプション用として、給気側フィルター枠に挿入してご使用ください。  
VL-200PZMSタイプの場合本体に取付けられている外気清浄フィルターと入れ換えてご使用ください。
2. 高性能除じんフィルターは定期的なお手入れが必要です。  
ほこりなどが付着した状態でご使用になりますと、換気風量低下の原因となります。  
お手入れの際は必ずロスナイセントラル換気ユニット本体の運転を一時停止させ、  
お手入れ終了後運転を再開させてください。（ロスナイセントラル換気ユニット本体の運転、  
停止方法は、ロスナイセントラル換気ユニット本体の取扱説明書をご覧ください。）
  - ・清掃の目安：6ヶ月に1回以上
  - ・交換の目安：1年に1回以上
 ※ご使用になる環境によって、清掃および交換の時期は異なります。  
※水洗いは絶対におやめください。

品番	品名	材質	色調（マンセル・近）
01	給気用高性能除じんフィルター	ポリプロピレン不織布 JIS B 9908 に基づき 15種タ*ストにおける 質量法捕集効率97%以上	シロ (抗菌側：パステルグリーン)
02	クッション	ウレタンフォーム 5T	グレー

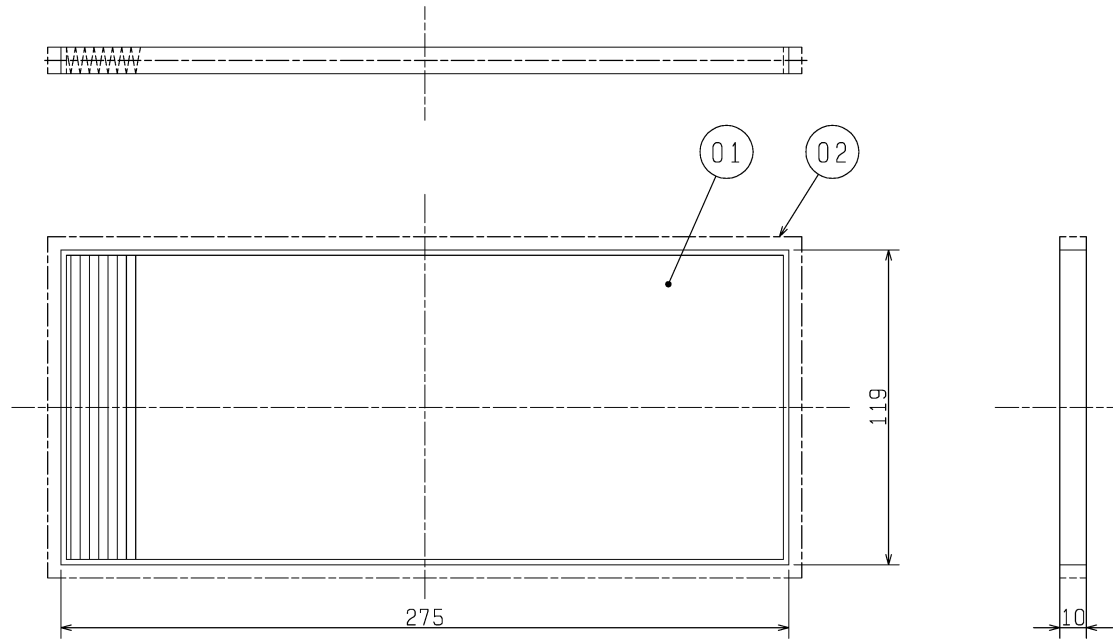

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	給気用高性能除じんフィルター	
	10-06-30		P-100QHF	
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB404068A	
			1/1	