


■ご使用に関するご注意

1. 使用方法：ロスナイセントラル換気ユニットのオプション用として、別売用フィルター枠に挿入してご使用ください。
2. NOx吸収フィルターは定期的なお手入れが必要です。
ほこりなどが付着した状態でご使用になりますと、換気風量低下の原因となります。
お手入れの際は必ずロスナイセントラル換気ユニット本体の運転を一時停止させ、
お手入れ終了後運転を再開させてください。（ロスナイセントラル換気ユニット本体の運転、
停止方法は、ロスナイセントラル換気ユニット本体の取扱説明書をご覧ください。）
・清掃の目安：3ヶ月に1回以上
・交換の目安：NOx吸収フィルターは清掃することにより、継続してご使用いただけます。
※ご使用になる環境によって、清掃および交換の時期は異なります。
※清掃、交換の方法はロスナイセントラル換気ユニット本体の取扱説明書をご覧ください。
※別売用フィルター枠に挿入せずに清掃すると、破損の恐れがありますので
必ず別売用フィルター枠に挿入して清掃してください。
3. 必ず、給気用外気清浄フィルターまたは高性能除じんフィルターと一緒に取付けてください。
（風が流れる上流側に外気清浄フィルターまたは高性能除じんフィルターを取付けることにより、
外気のほこりなどを取り除きNOx吸収能力を維持します。）

品番	品名	材質	色調
01	NOx吸収フィルター	耐水性活性炭 [※] -ハ [※] -ハニカム	白

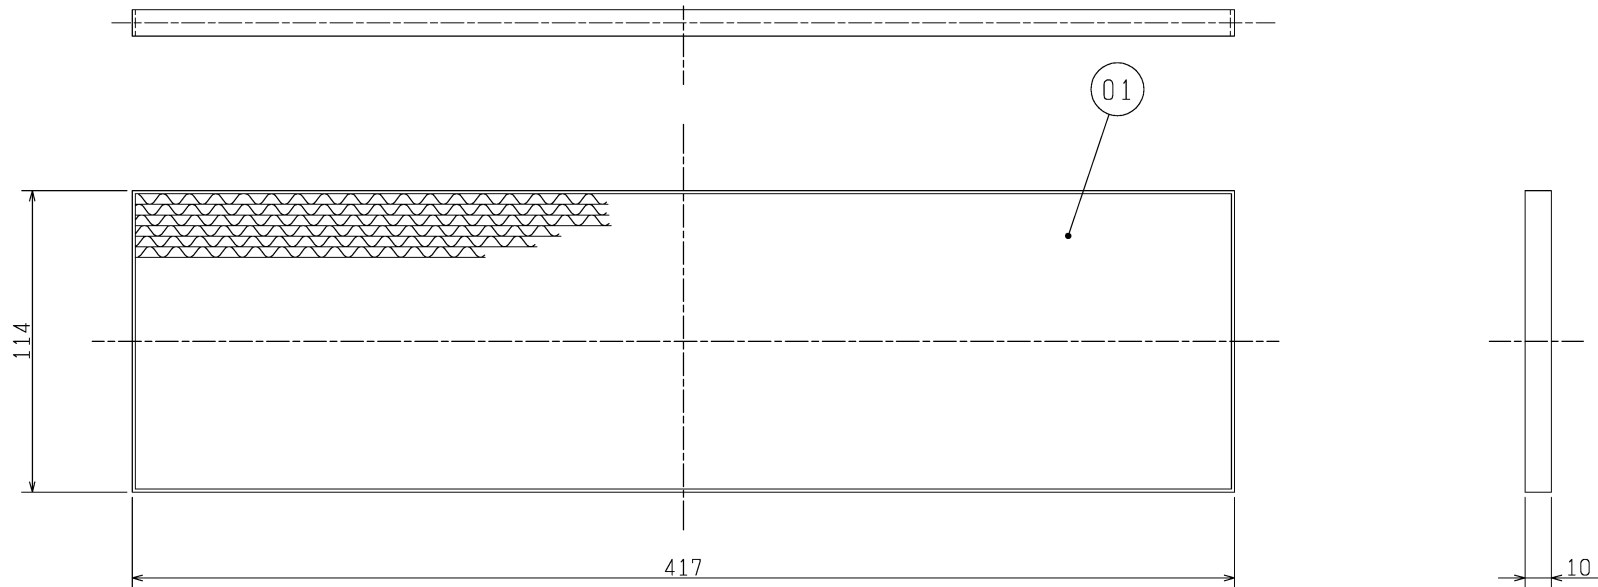

※仕様は場合により変更することがあります。

適用機種
ロスナイセントラル換気ユニット
VL-15ZM ₃ タイプ
VL-15ZMH ₃ タイプ
VL-10PZM ₃ タイプ
VL-15PZM ₃ タイプ
VL-10CZ ₃ タイプ
VL-15CZ ₃ タイプ
VL-20ZMH ₃ タイプ
VL-20PZM ₃ タイプ

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	NOx 吸収フィルター	
	09-12-11		P-80NF	
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB409020A	1/1