




東芝換気扇・換気システム用部材

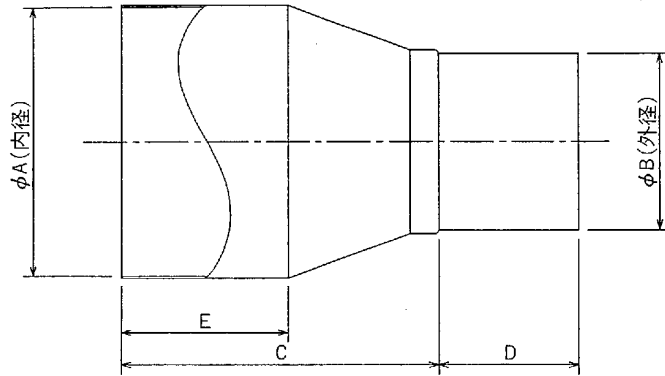

●DV-14KT 圧力損失曲線
 ※使用パイプ
 鉄板スパイラルダクト φ150
 ※圧力損失係数 $\zeta = 4.80$

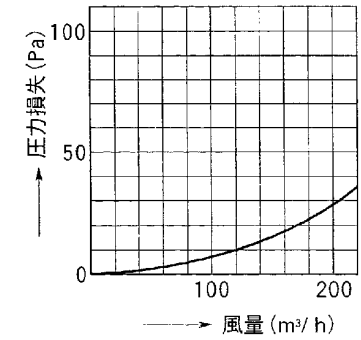

●DV-07KT 圧力損失曲線
 ※使用パイプ
 鉄板スパイラルダクト φ100
 ※圧力損失係数 $\zeta = 2.50$

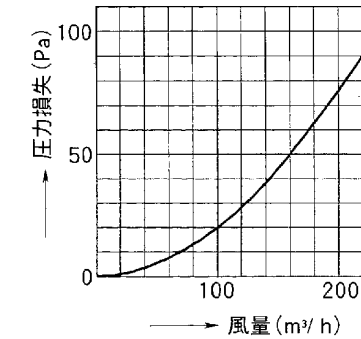

(単位mm)

形名	A	B	C	D	E	備考	材質
DV-07KT	100 ^{±0.5}	73.5	130	60	75	φ100 → φ75	亜鉛鉄板 t0.5
DV-14KT	150 ^{±0.5}	98	180	80	95	φ150 → φ100	亜鉛鉄板 t0.5

東芝キャリア株式会社

形名

DV-07KT
DV-14KT

作成年月日

H.11.4.1

図面番号

TV000094

●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。