
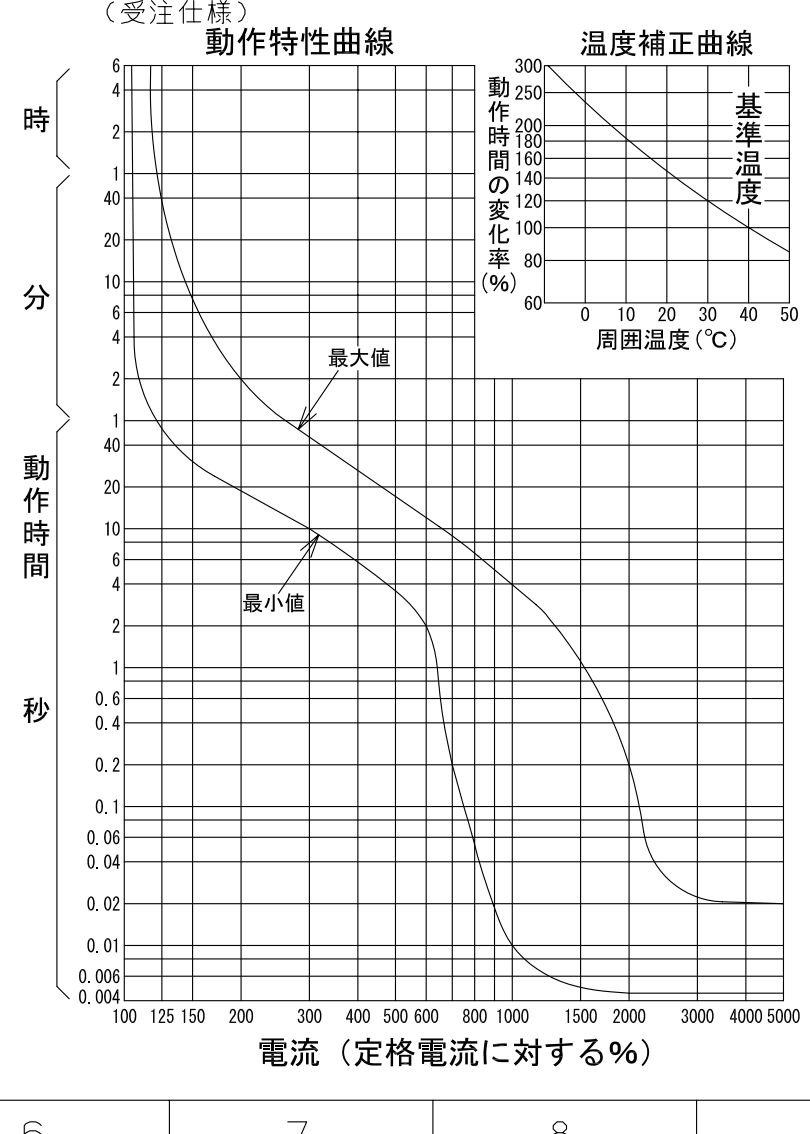


漏電遮断器 表面形

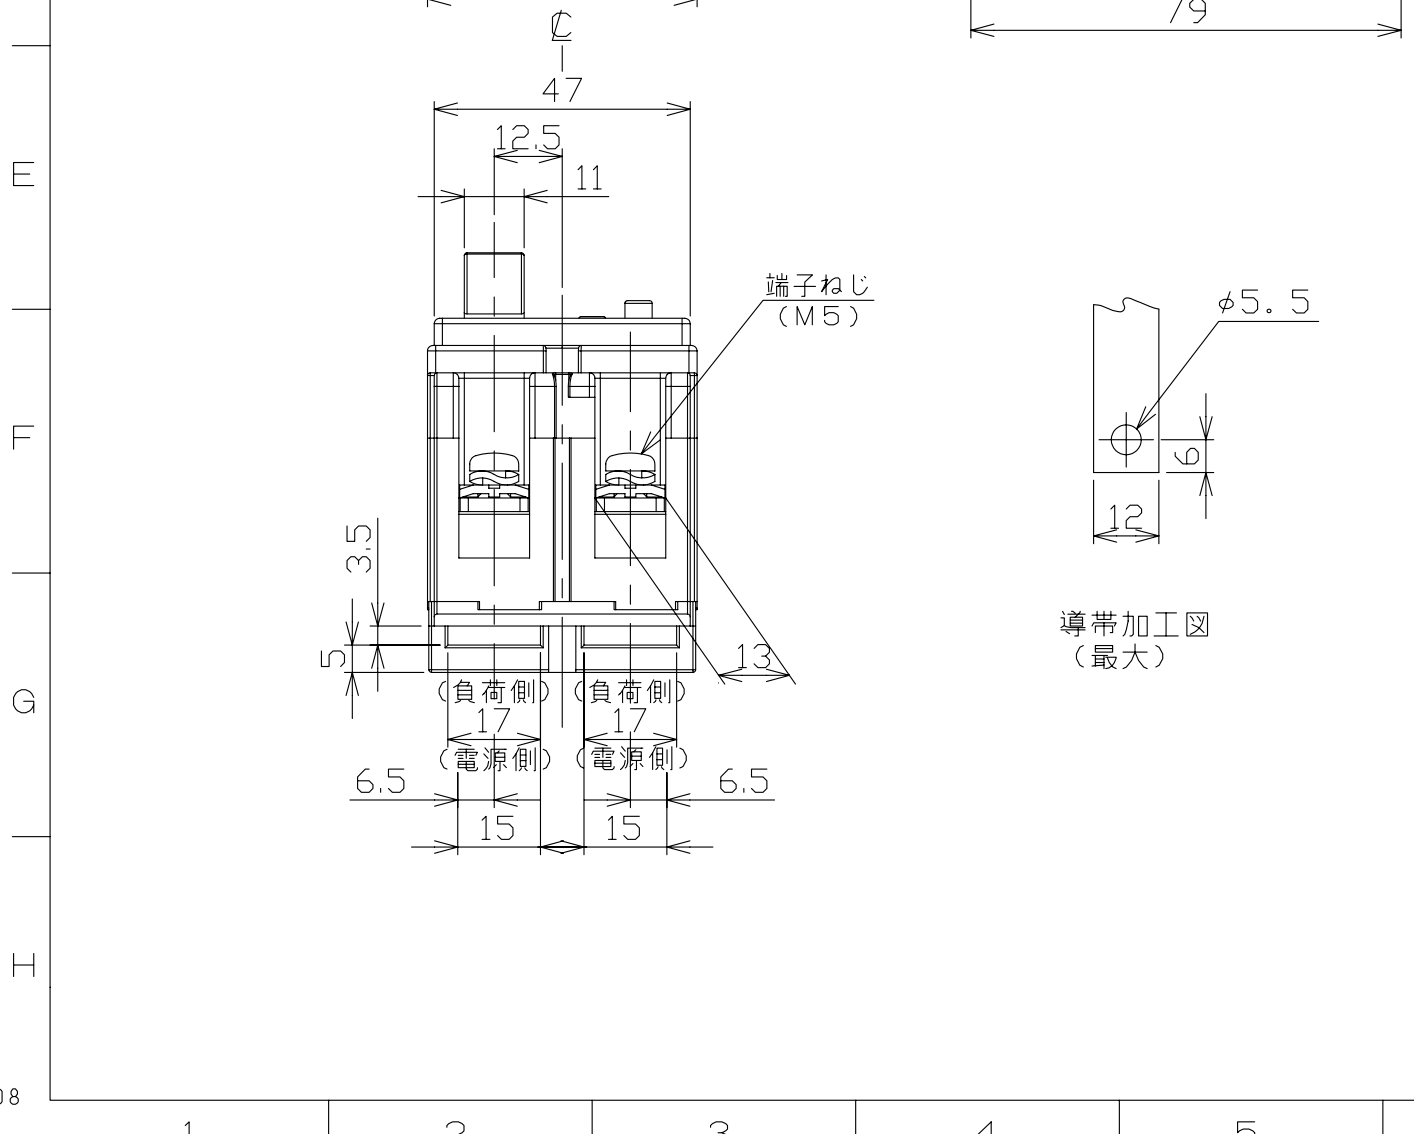

| | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----|
| 型 式 | GB-32MKC | | |
| フレーム | 30AF | | |
| 極数(P)・素子数(E) | 2P・2E | | |
| 定格電圧 (V) | 100-200 | | |
| 定格電流 (A) | 3, 5, 10, 15, 20, 30 | | |
| 最大動作時間 | 0.1秒 | | |
| 定格感度電流 | 15mA・30mA | | |
| 定格遮断容量 (kA) | 100V 5 AC 100V/200V 5 200V 5 415V | | |
| 引き外し方式 | 完全電磁 | | |
| 標準接続方式 | 線押え方式 (圧着端子使用可能) | | |
| 基準周囲温度 | 40℃ | | |
| 重量 (kg) | 0.32 | | |
| 備 考 | JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) | | |
| 御納入先 | | | |
| 日付 | 受領印 | 数量 | |
| 承認 | 検 図 | 製 図 | 設 計 |
| 今本 | 馬場 | 小笹 | 高倉 |
| 年月日 | 三角法 | D:2:1:1-2P:3:2M:K:C:1 | |
| H18.2.24 | | | |
| テンパール工業株式会社 | | | |