# 単３中性線欠相保護付
# 漏電遮断器　表面形

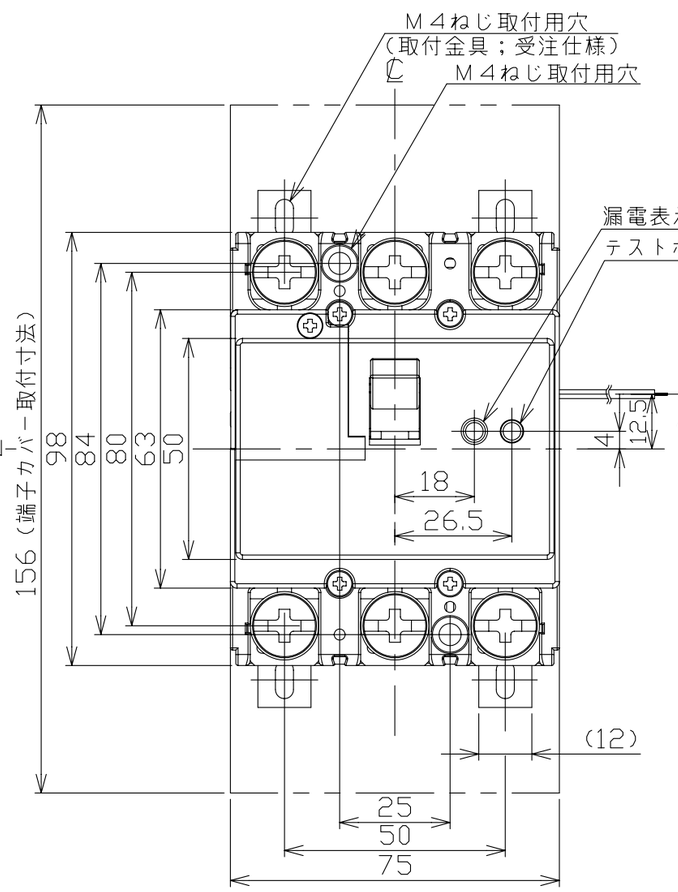


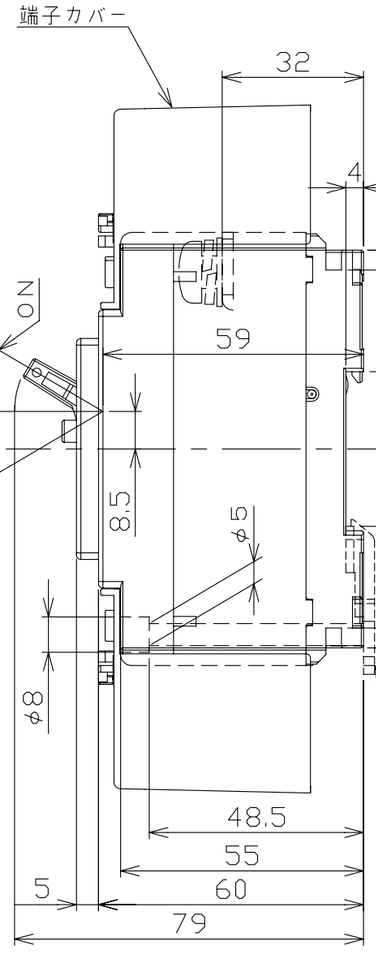


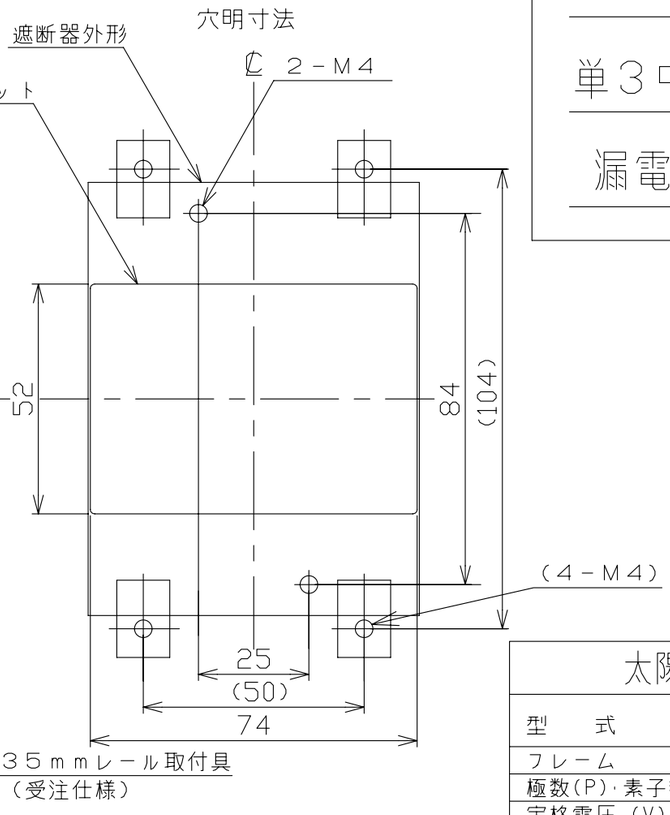


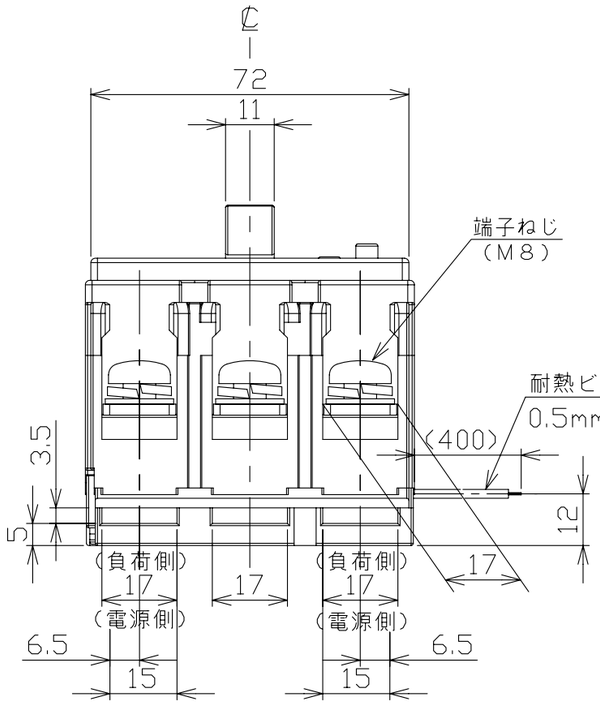





導帯加工図
（最大）

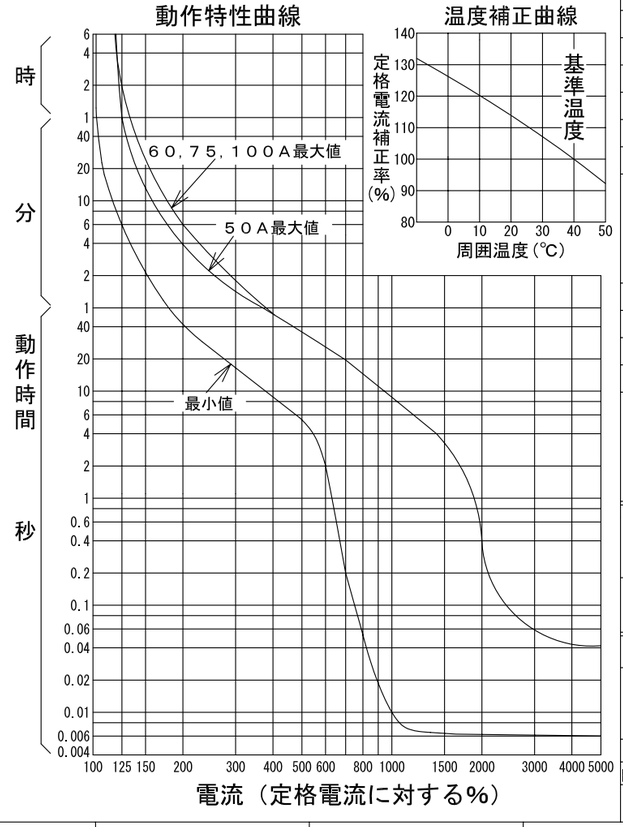


## 太陽光発電システム用

| | |
|---|---|
| 型　式 | GBU－103KC |
| フレーム | 100AF |
| 極数(P)・素子数(E) | 3P・3E |
| 定格電圧（V） | 100／200 |
| 定格電流（A） | 60，75，100 |
| 最大動作時間 | 0.1秒 |
| 定格感度電流 | 30mA |
| 定格過電圧動作時間 | 1秒以内 |
| 定格動作過電圧 | 135V |
| 定格遮断容量（kA） | |
| AC 100V | |
| AC 100V／200V | 5 |
| AC 200V | |
| AC 415V | |
| 引き外し方式 | 熱動電磁 |
| 標準接続方式 | 圧着端子方式（圧着端子付属） |
| 基準周囲温度 | 40℃ |
| 重量（kg） | 0.60 |
| 備　考 | JIS C 8201-2-2 附属書2 および JIS C 8222 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) 商用電源を電源側に、太陽光発電システムを負荷側に接続可能 |
| 御納入先 | |

| 日付 | | 受領印 | | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 今本 | 馬場 | 小笹 | 高倉 |

| 年月日 | 三角法 | |
|---|---|---|
| H18.2.24 | | G661-3P103KC2 |
| テンパール工業株式会社 | | |

D-10-06