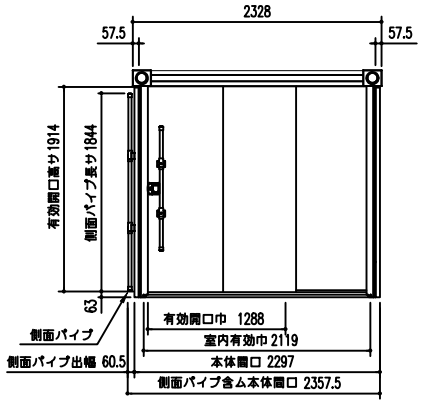

正 面 立 面 図 (S = 1/50)

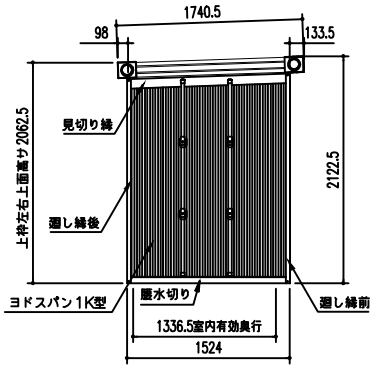

左 側 面 立 面 図 (S = 1/50)

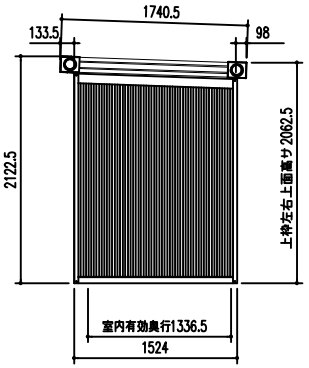

右 側 面 立 面 図 (S = 1/50)

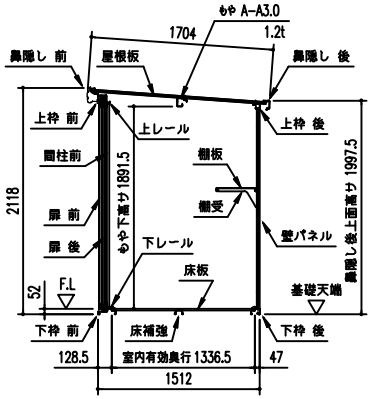

一般型矩計図 (S = 1/50)

部 材 名	厚さ(m/m)	材 質
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
<一般型>もや A-A3.0	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<積雪型>もや C-A3.0S	2.3	JIS G3312 溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC(後塗装仕上げ)
下枠前(側・後)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前(後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左,右	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上レール	1.2	アルミニウム合金押出形材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート(L)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC(後塗装仕上げ)
外装下地	1.2	JIS G3302 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
腰水切り	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
廻り縁前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
廻り縁後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
見切り縁	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ヨドスパン1K型	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
側面パイプ、扉取手	1.2	JIS G 3445 STKM9-径31.8 肉厚1.2(後塗装仕上げ)

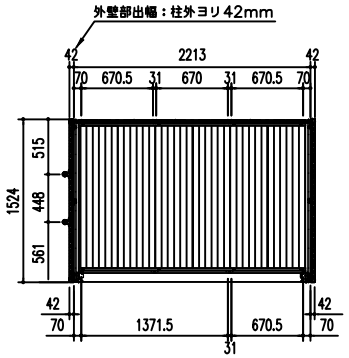

平 面 図 (S = 1/50)

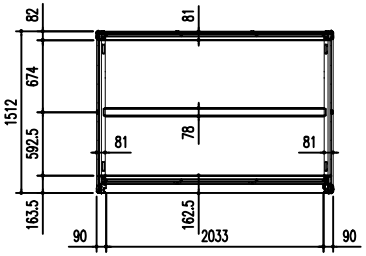

床 伏 図 (S = 1/50)

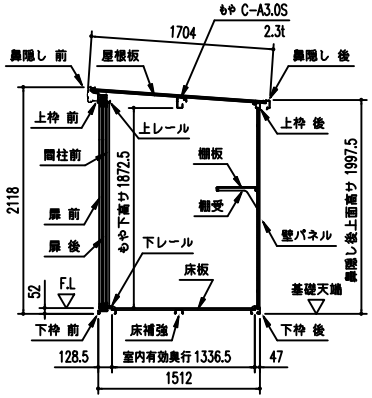

積雪型矩計図 (S = 1/50)

部 材 名	サイズ(巾×高サ)
扉 前 L-A	716 x 1938
扉 後 L-A	716 x 1938
壁パネル L-A	670 x 1870
袖 壁 L-A	670 x 1909

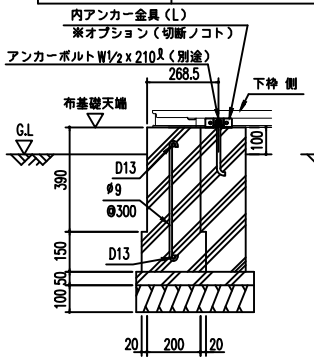

D ~ D'断 面

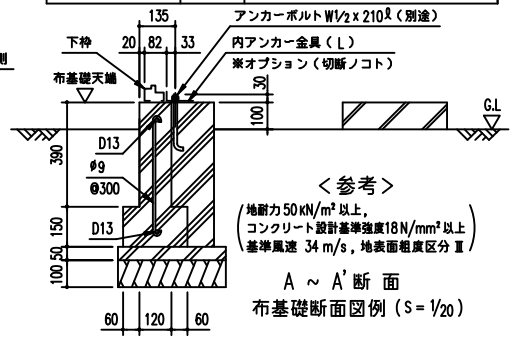

<参考>
(地耐力50kN/m²以上,
コンクリート設計基準強度18N/mm²以上
基準風速 34m/s, 地表面粗度区分Ⅱ)

A ~ A'断 面
布基礎断面図例 (S = 1/20)

注1)地耐力が50kN/m²未満(30kN/m²以上)の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋を入れて下さい。
注2)寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3)その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

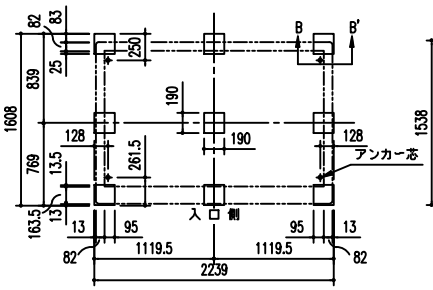

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(内アンカー用)
※内アンカーセット(オプション)
別途必要

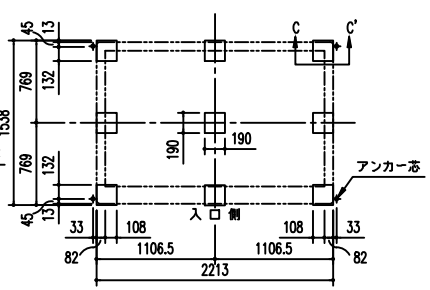

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(外アンカー用)

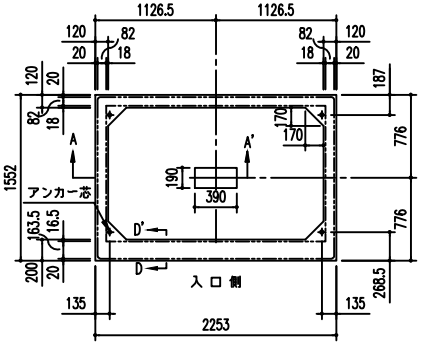

布 基 礎 伏 図 (S = 1/50)
※内アンカーセット(オプション)
別途必要

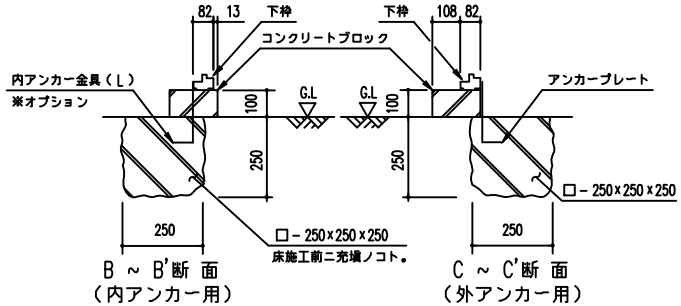

B ~ B'断 面
(内アンカー用)

C ~ C'断 面
(外アンカー用)

ブロック基礎断面図例 (S = 1/20)

名 称	ヨド物置 エルモ (BEAMS)
機種名	LMD(S)-2215 - BM型

株式会社 淀川製鋼所

<LMD(S)-2215-BM.DXF>